PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ B33 - B66

1 : 100/500

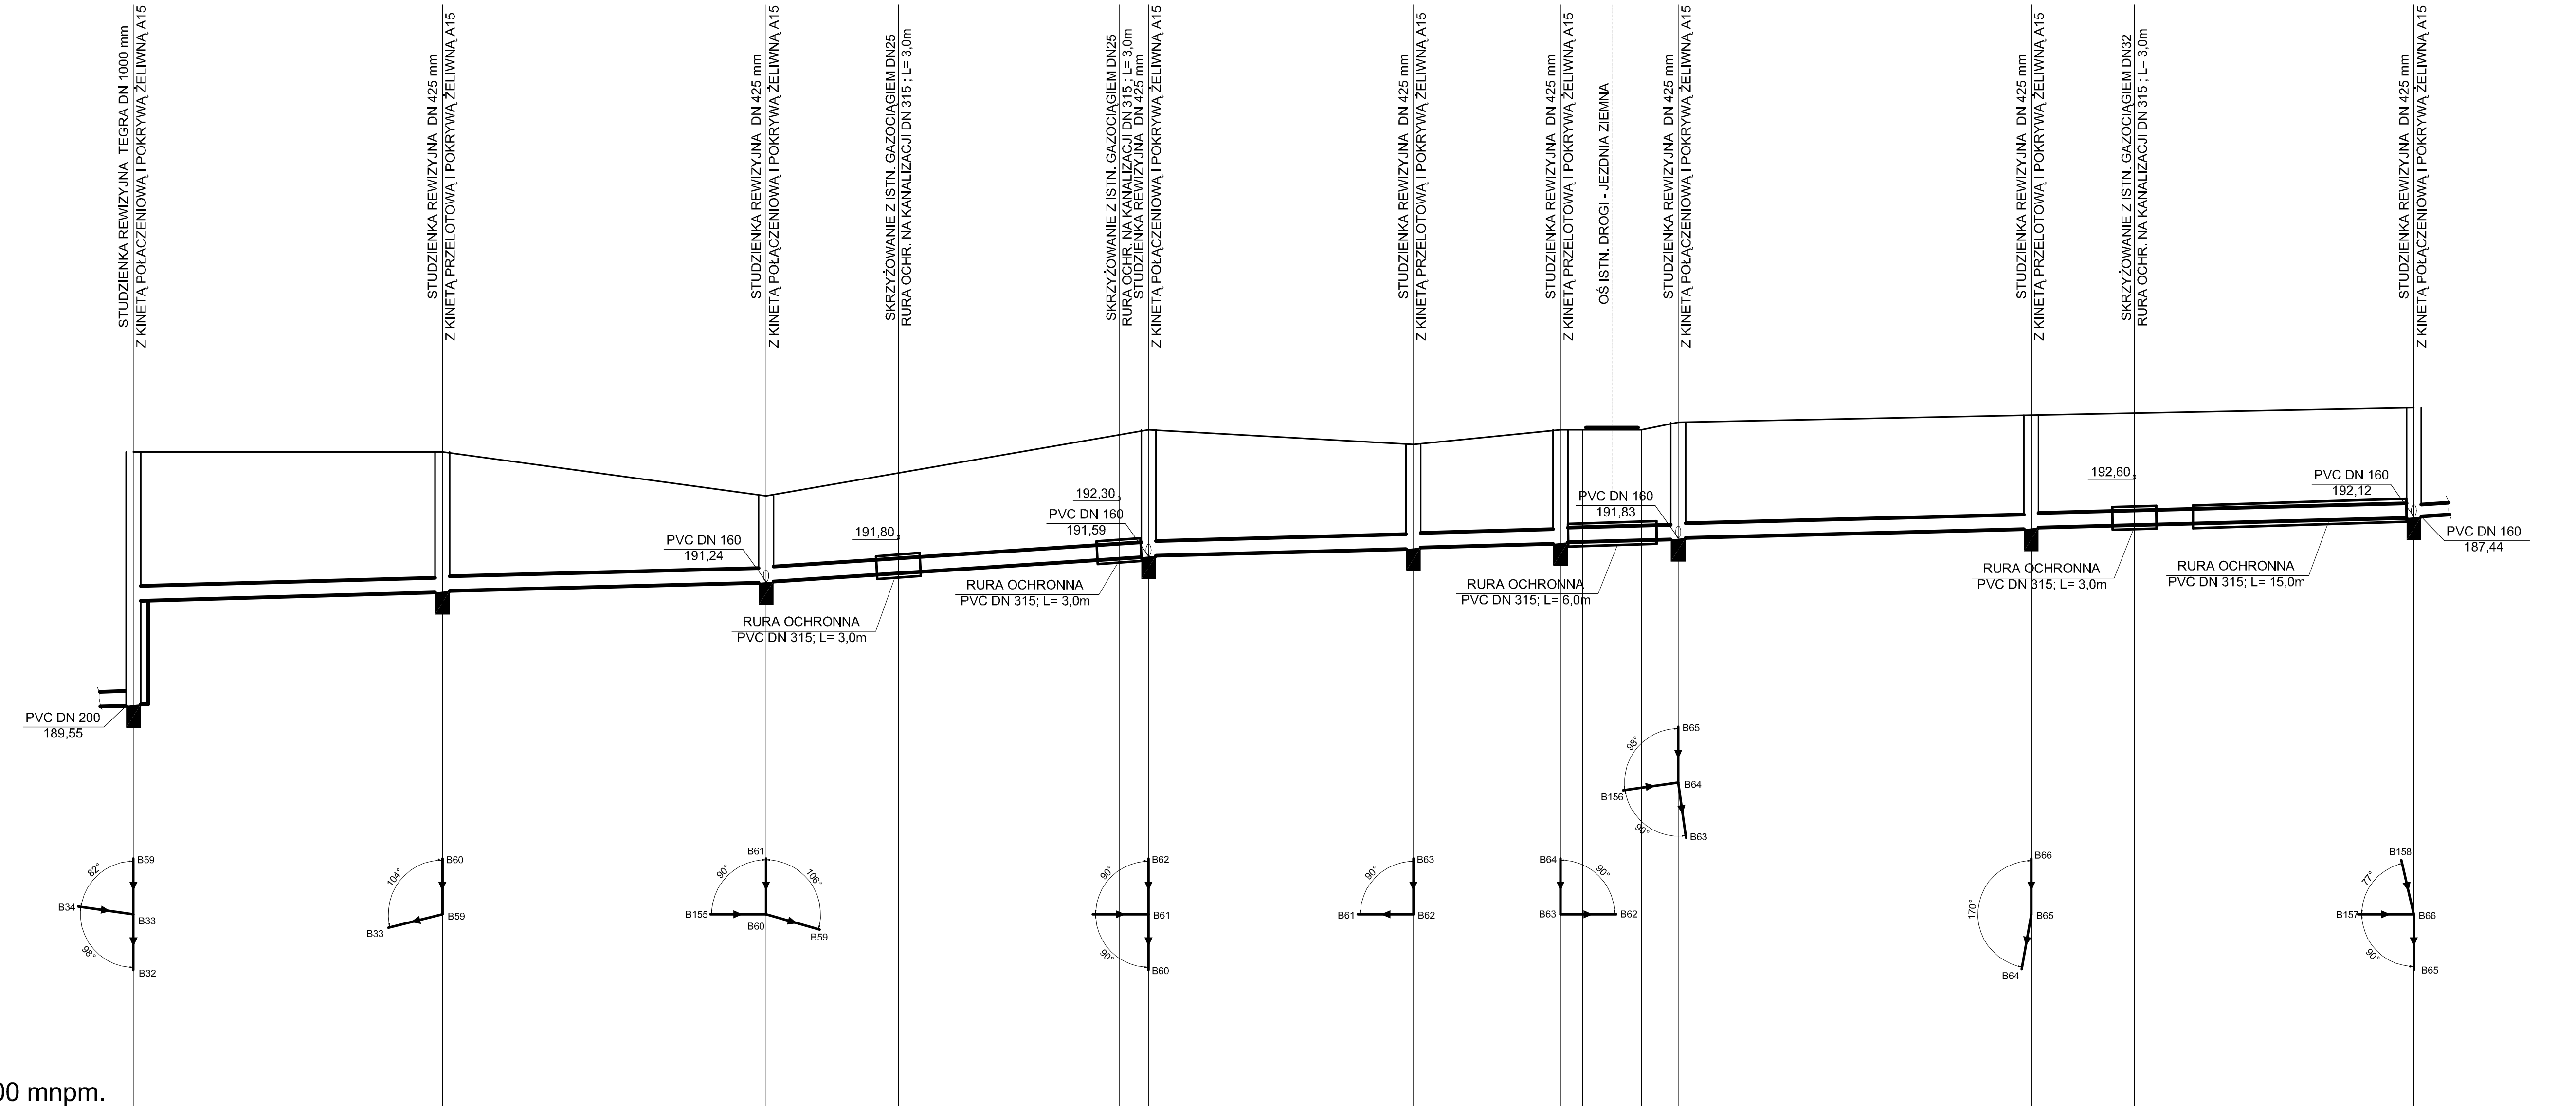

P.Por. = 184,00 mnpm.

	B33	B59	B60			B61	B62	B63			B64	B65		B66
RZĘDNE TERENU	193,00	193,00	192,40	192,70	193,20	193,30	193,10	193,30	193,30	193,30	193,40	193,50	193,50	193,60
RZĘDNE DNA KANAŁU	190,98	191,09	191,22	191,22	191,57	191,57	191,68	191,75	191,75	191,75	191,81	191,95	192,00	192,10
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	3,45	1,91	1,18	1,48	1,63	1,73	1,42	1,55	1,55	1,55	1,59	1,55	1,50	1,50
MATERIAŁ ŚREDNICA / SPADEK	PVC DN 200 TYP N, i = 0,5 % (B33–B60)			PVC DN 200 TYP N, i = 1,5 % (B60–B61)			PVC DN 200 TYP N, i = 0,5 % (B61–B66)							
ODLEGŁOŚCI	0,00	21,00	43,00	52,00	67,00	69,00	87,00	97,00	98,50	102,50	105,00	129,00	136,00	155,00

UWAGA:

- KANALIZACJĘ WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH PCV TYP - N , SDR 41 LITE
- KANALIZACJĘ POD DROGAMI WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH TYP-S , SDR 34 LITE
- PRZY PRZEJŚCIACH POD ISTNIEJĄCYMI DROGAMI STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV TYP S - Dn 315 x 9,2 mm
- PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. GAZOCIĄGIEM STOSOWAĆ NA KANALIZACJI RURY OCHRONNE WG WYTYCZNYCH KOZG TARNÓW PS-17/33/92
- SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z URZADZENIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMA ZAKŁADOWĄ NR 96 TPSA 004
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAŃ Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM NA KABLE NAŁOŻYĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT
- STUDZIENKI REWIZYJNE WYKONAĆ Z PCV -DN 1000, DN 425 mm Z KINETAMI PRZELOTOWYMI I POŁACZENIOWYMI I POKRYWAMI ŻELIWNYMI
- ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE

INWESTYCJA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KALNIKÓW - ETAP II			
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ B33 - B66		SKALA: 1:100/500	
OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	INWESTOR: GMINA STUBNO 37- 723 STUBNO		
OPRACOWAŁ: WITOLD SENIO, TADEUSZ KĘDZIERA Nr upr. PDK/0037/PWOS/09	PODPIS:	DATA: 11.2011	
SPRAWDZIŁ: NORBERT KOPROWICZ Nr upr. PDK/0201/POOS/10		NR RYS. 24	