



Inatalacja wentylacji
Rzut parteru
Skala 1:100

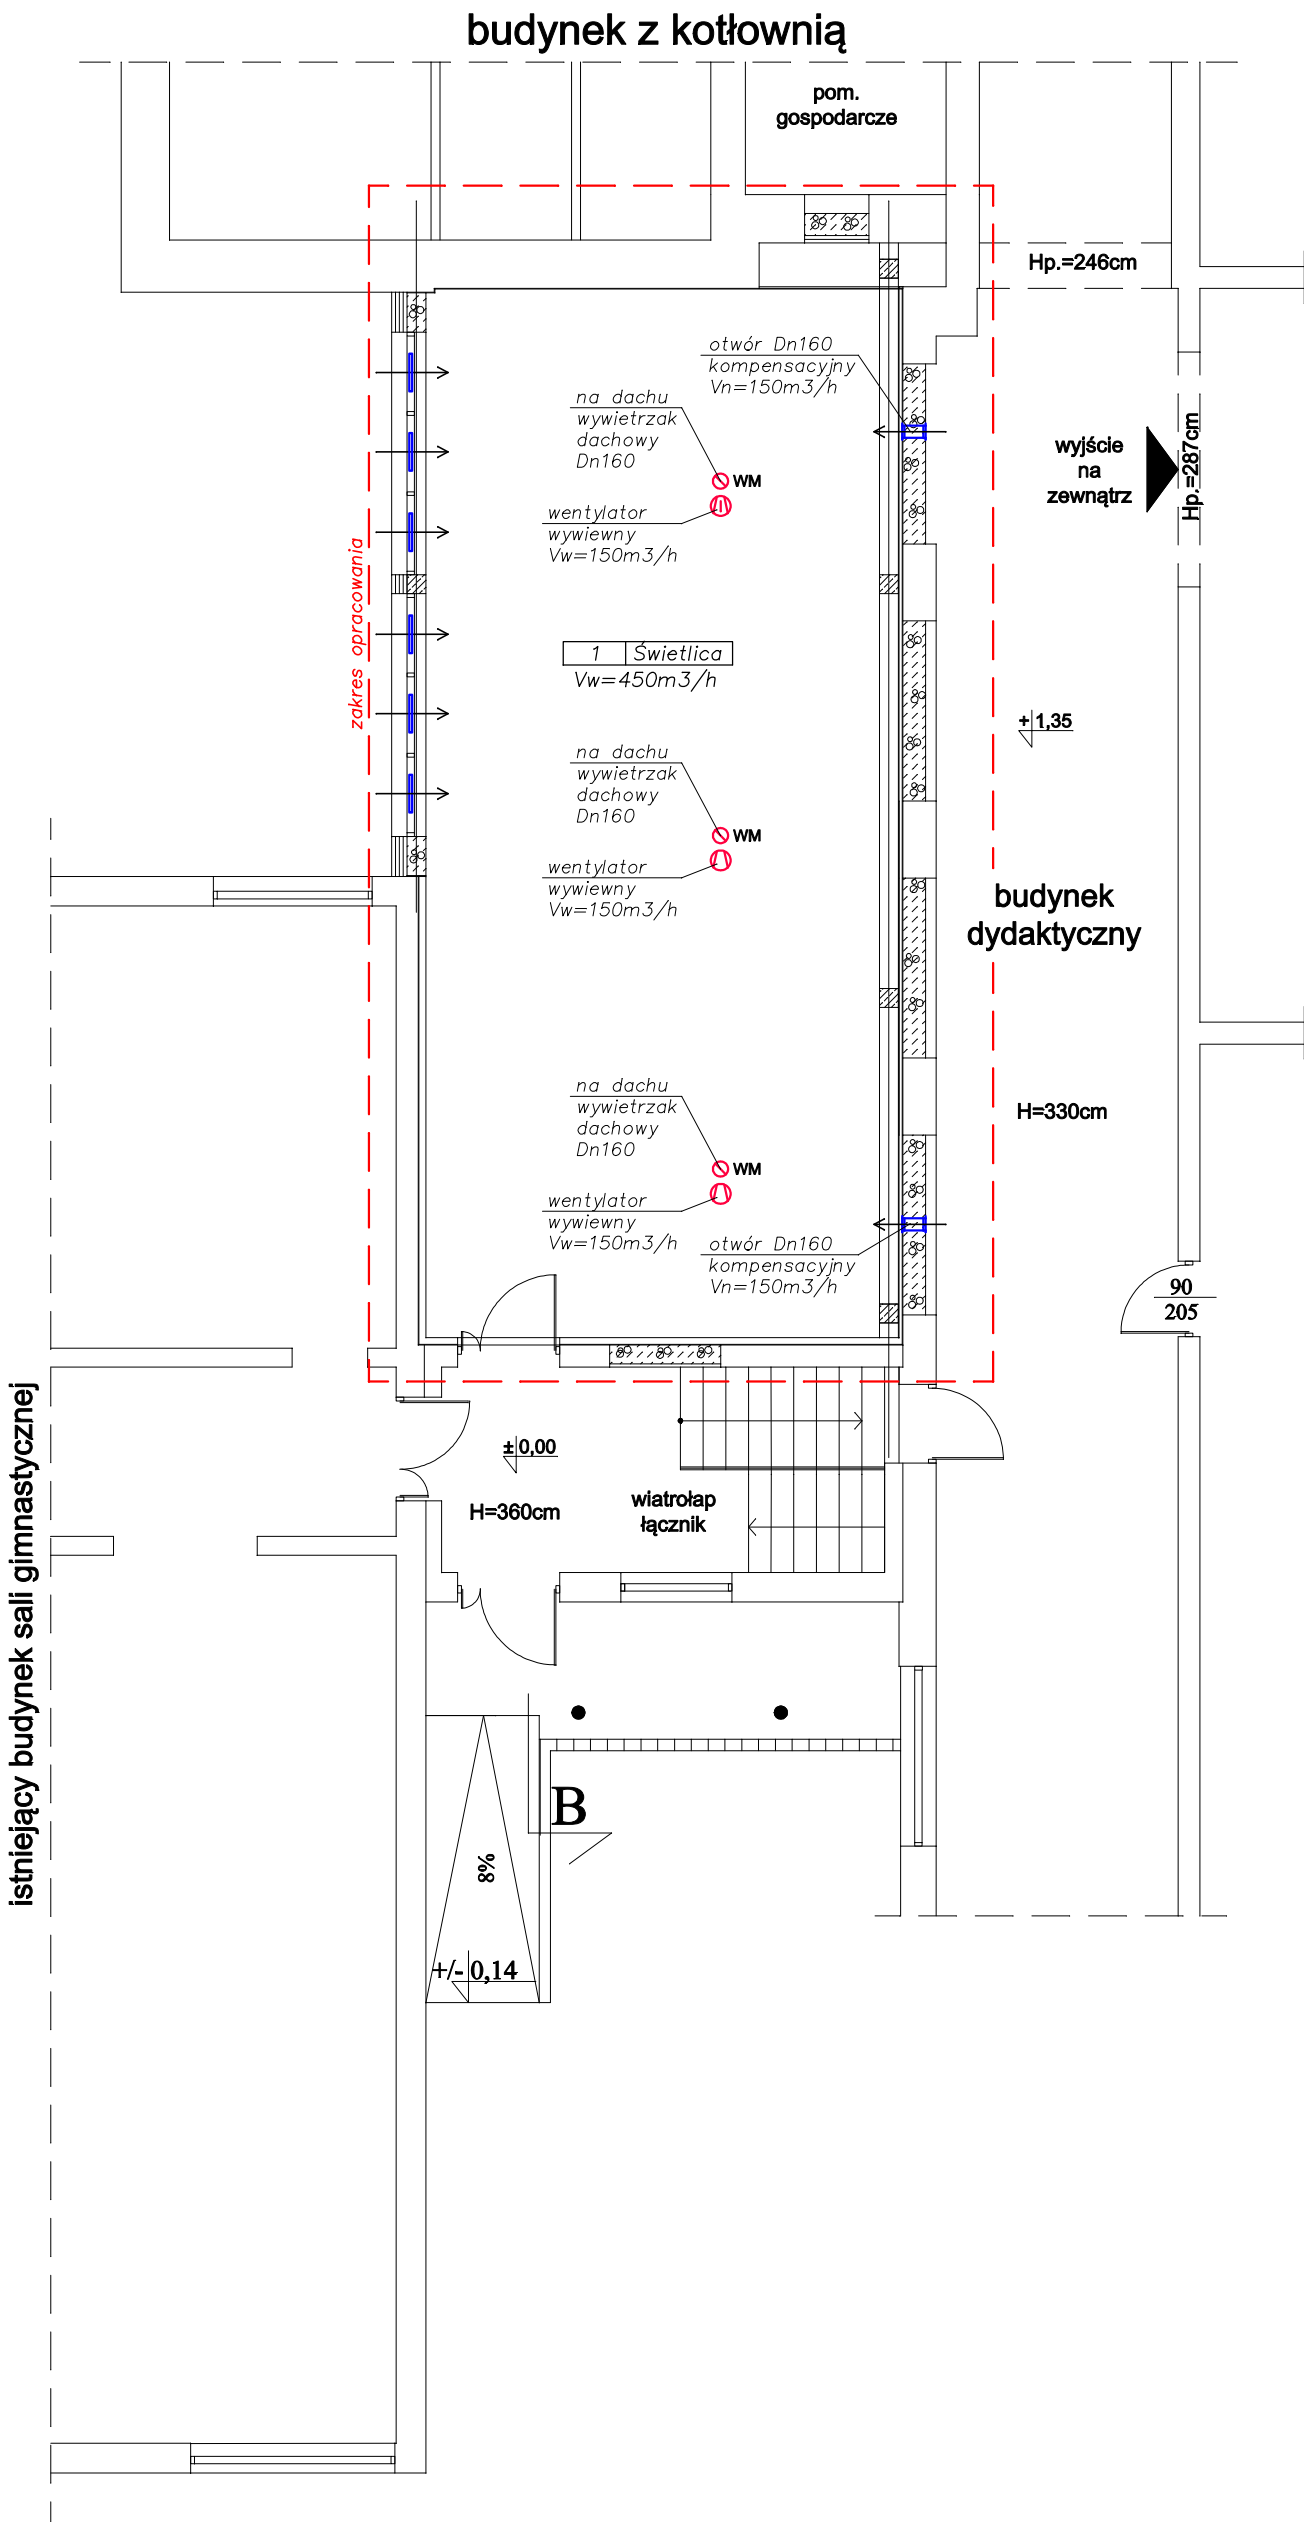

Oznaczenia przewodów
Instalacja wentylacji

— Instalacja nawiewna
— Instalacja wywiewna
+ Nawiewnik okienny ciśnieniowy, Vn=25m³/h

 BIURO PROJEKTOWE	NAZWA OBIEKTU : ZESPÓŁ SZKÓŁ W KALNIKOWIE		Tytuł rys.:	INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PARTERU	Skala rys.:
	ADRES OBIEKTU: dz. nr 1550/2, obr. Kalników, Kalników 87, Gm. Stubno				1:100
	INWESTOR: GMINA STUBNO		Projektował:	mgr inż. Marek Drozd upr. bud. nr PDK/0127/POOS/07	Nr rys.: S.2
	FAZA OPR.:	PROJEKT BUDOWLANY	data opr.:		
	BRANŻA:	SANITARNA	LISTOPAD 2017	Sprawdził:	
			mgr inż. Mariusz Mazur upr. bud. nr PDK/0084/POOS/13		